КОРДА

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ

Задвижка, вентиль, клапан (З)	Фильтр (Ф)	Кран шаровой (КШ)
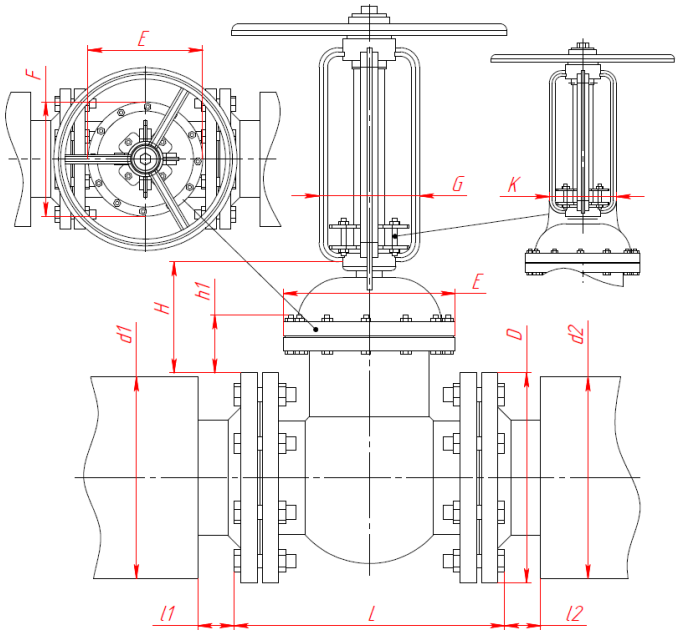	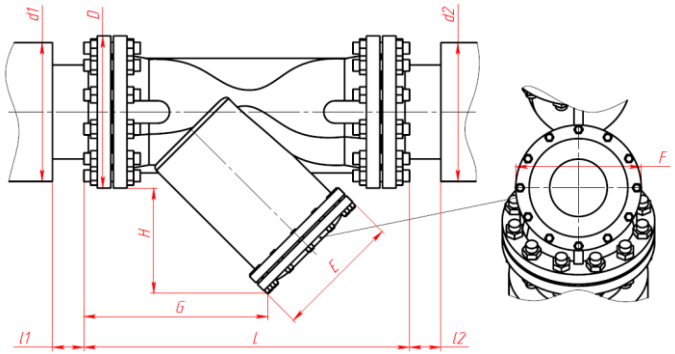	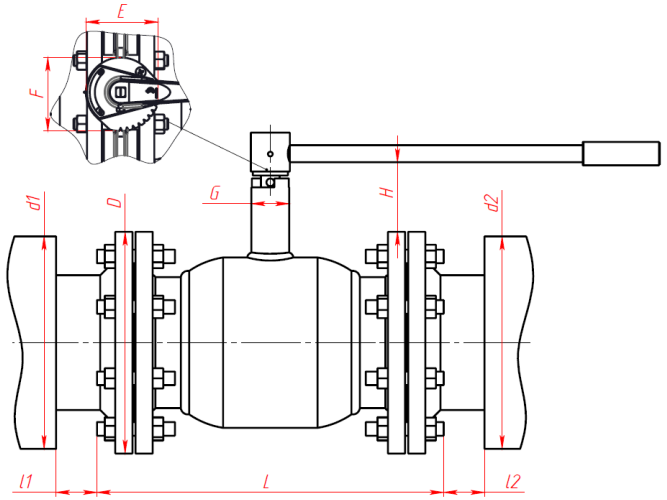
Затвор дисковый (ЗД)	**Обратный клапан (ОК)**	**Соединение фланцевое (СФ)**
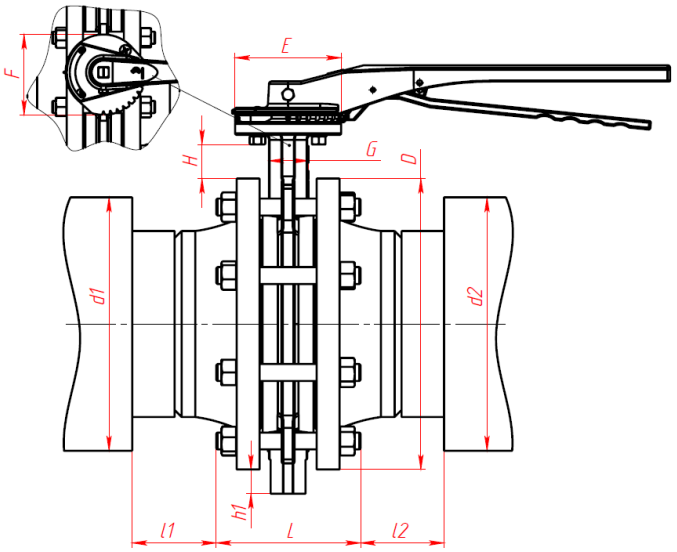	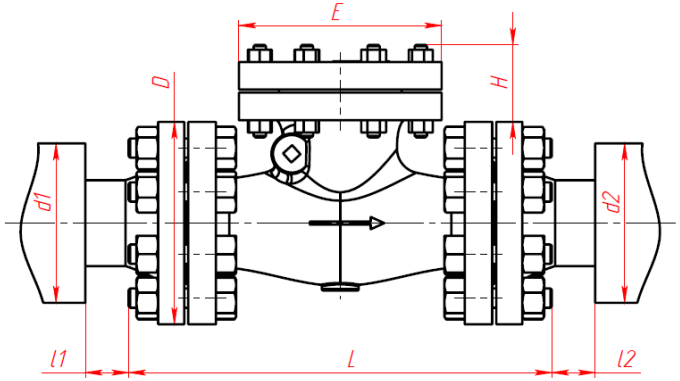	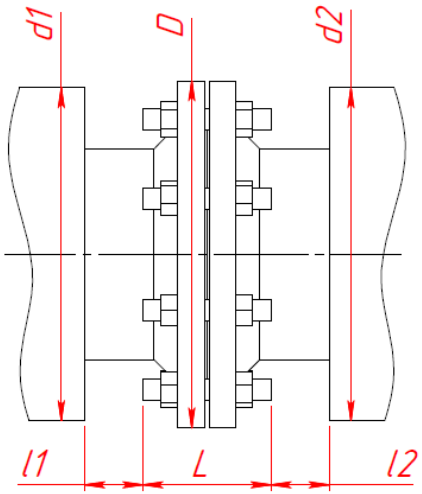

№ п/п	Тип арматуры, модель[1]	ДУ	РУ	№ шильда	Цех, участок	Кол-во, шт	Размеры[2], мм									$t_{изол}$, °C[3]	$t_{окр}$, °C[4]	Номер позиции	Расположение[5]
							L	D	H h1	E	F	G	K	l1 l2	d1 d2				

Граница изоляции[7]:
- ☐ По длине L
- ☐ До существующей изоляции

Дополнительная информация[8]:

№ п/п	Тип арматуры, модель[1]	ДУ	РУ	№ шильда	Цех, участок	Кол-во, шт	Размеры[2], мм									$t_{изол}$, °C[3]	$t_{окр}$, °C[4]	Номер позиции	Расположение[5]
							L	D	H h1	E	F	G	K	l1 l2	d1 d2				

Граница изоляции[7]:
- ☐ По длине L
- ☐ До существующей изоляции

Дополнительная информация[8]:

№ п/п	Тип арматуры, модель[1]	ДУ	РУ	№ шильда	Цех, участок	Кол-во, шт	Размеры[2], мм									$t_{изол}$, °C[3]	$t_{окр}$, °C[4]	Номер позиции	Расположение[5]
							L	D	H h1	E	F	G	K	l1 l2	d1 d2				

Граница изоляции[7]:
- ☐ По длине L
- ☐ До существующей изоляции

Дополнительная информация[8]:

№ п/п	Тип арматуры, модель[1]	ДУ	РУ	№ шильда	Цех, участок	Кол-во, шт	Размеры[2], мм									$t_{пов}$, °C[3]	$t_{окр}$, °C[4]	Номер позиции	Расположение[5]
							L	D	H h1	E	F	G	K	l1 l2	d1 d2				

Граница изоляции[7]:
- ☐ По длине L
- ☐ До существующей изоляции

Дополнительная информация[8]:

№ п/п	Тип арматуры, модель[1]	ДУ	РУ	№ шильда	Цех, участок	Кол-во, шт	Размеры[2], мм									$t_{пов}$, °C[3]	$t_{окр}$, °C[4]	Номер позиции	Расположение[5]
							L	D	H h1	E	F	G	K	l1 l2	d1 d2				

Граница изоляции[7]:
- ☐ По длине L
- ☐ До существующей изоляции

Дополнительная информация[8]:

Дата заполнения	
Наименование организации	
Контактное лицо (ФИО, должность)	
Контактные данные (тел, e-mail)	

[1] Тип арматуры – **З** – задвижка/вентиль/клапан, **Ф** – фильтр, **КШ** – кран шаровой, **ЗД** – затвор дисковый, **КО** – клапан обратный, **СФ** – соединение фланцевое. Если известна конкретная модель оборудования – вписать полное наименование.

[2] Указания к заполнению размеров:
При указании диаметрального размера – ставим символ **Ф**, при указании длины окружности – **Lo**.
E, **F** указываются для прямоугольного/овального фланцев. Если фланец круглый, указывается только размер **E**, размер **F** – прочерк;
G, **K** указываются для прямоугольного сальника. Если сальник круглый, указывается только размер **G**, размер **K** – прочерк;
E, **H** для обратного клапана указывается при наличии центрального фланца, **E**, **F** – для крана шарового указываются при наличии;
H – размер до нижнего основания сальника, **h1** – размер до верха шпилек центрального фланца;
l1, **l2** – расстояние до существующей изоляции; **d1**, **d2** – диаметр до существующей изоляции.

[3] Максимальная температура на поверхности оборудования, °C.

[4] Температура окружающей среды, °C.

[5] Расположение – **П** – помещение, **У** – улица.

[6] Требования к группе горючести материалов: **Г1**, **НГ**.

[7] Граница изоляции – указать необходимую границу изоляции: по размеру L или до существующей изоляции.

[8] Дополнительная информация – указывается давление, среда (пар, вода и т.п.), номер фото/видео, номер чертежа, наличие помех и т.д. При наличии помех рекомендуется изобразить эскиз на обратной стороне листа.